

Łódź, dnia 11.08 2008 r.

Ed.V.3411/ 2733 /08

Wykonawcy  
Uczestnicy postępowania w zamówieniu:  
**Modernizacja budynku XXI LO ul. Kopernika 2-  
hydranty**  
( Nr sprawy Ed.V/340/XXILOS/07/2008)

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przesyła wyjaśnienie dotyczące SIWZ dla przetargu nieograniczonego na Modernizację budynku XXI LO ul. Kopernika 2 - hydranty, ogłoszonego w WBZP UMŁ – w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawcę.

Wyjaśnienie na poniższe pytania.


### Pytania /Odpowiedź

> Pyt. 1. W jakiej formie należy wykonać kosztorys.

Odp. Ma być pełna forma kosztorysu ofertowego.

> Pyt. 2. Proszę podać typ szafki hydrantowej i wyposażenia.

Odp. Szafka hydrantowa wykonana zgodna opisem w załączniku w projekcie wyposażona: zawór hydrantowy mosiężny DN25 z manometrem, prądownica wodna model LZU25 z gwintem 25mm, zwijadło wychylne do 180 st. część wewnętrzna wykonana z włókna szklanego, wąż półsztywny dł.l=30 m /wgEN694.

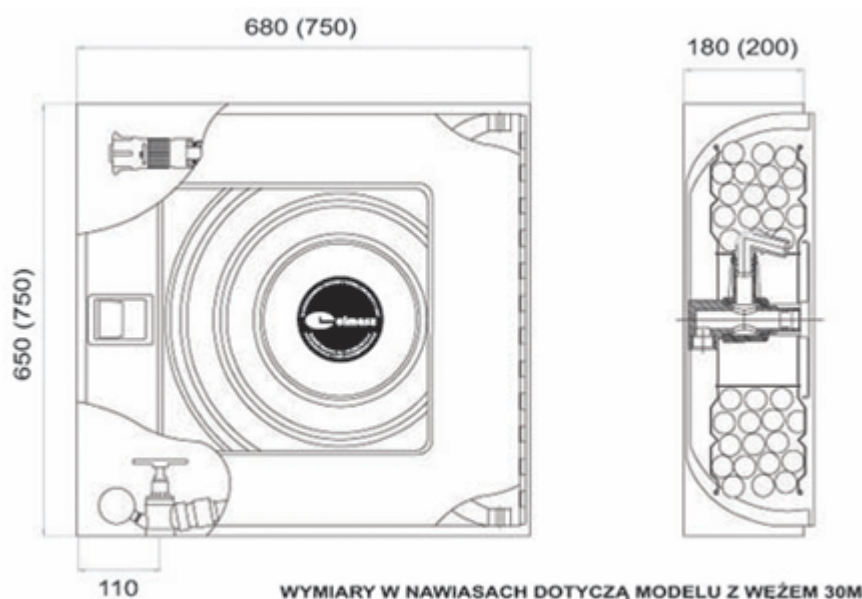

Hydrant wewnętrzny PLUS 2530

Zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w wąż pożarniczy o długości 30 metrów i prądownice. Ma on zastosowanie do lokalizacji pożarów w zarodku wszędzie tam gdzie jako środek gaśniczy stosuje się wodę.

**Wykonanie:**

szafka wykonana z blachy o gr. 1.0mm z boczną perforacją wentylacyjną  
drzwi prawe lub lewe (uniwersalne) z oknem wykonanym z tworzywa  
otwór w korpusie szawki pod zawór hydrantowy z góry lub z dołu  
kolor szafki - czerwony, zgodny z RAL 3000, lub biały, zgodny z RAL 9010  
kolor zwijadła - czerwony, zgodny z RAL 3000

**Wyposażenie:**

zawór hydrantowy mosiężny DN 25 z manometrem  
prądownica wodna, model LZU 25, z gwintem przyłączeniowym 1"  
zwijadło wychylne do 180 st, część wewnętrzna wykonana z włókna szklanego, średnica zwijadła 525 mm (625 mm) wąż półsztywny wykonany wg EN 694

**Rodzaj zamka:**

zamek wykonany z ABS z kluczem i awaryjnym systemem otwierania

> Pyt. 3 Co należy rozumieć przez zapis „krotność: w książce przedmiarów pkt2 i 17.

Czy obmiar ma być przemnożony przez „krotność” czy też „R”, „M”, „S”.

Odp. krotność oznacza-wszystkie wartości;

w poz. nr 2 x 2

w poz. nr 17 x 3

Z uwagi na fakt, że zapytania nie powodują modyfikacji treści specyfikacji a jedynie jej doprecyzowanie - Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.