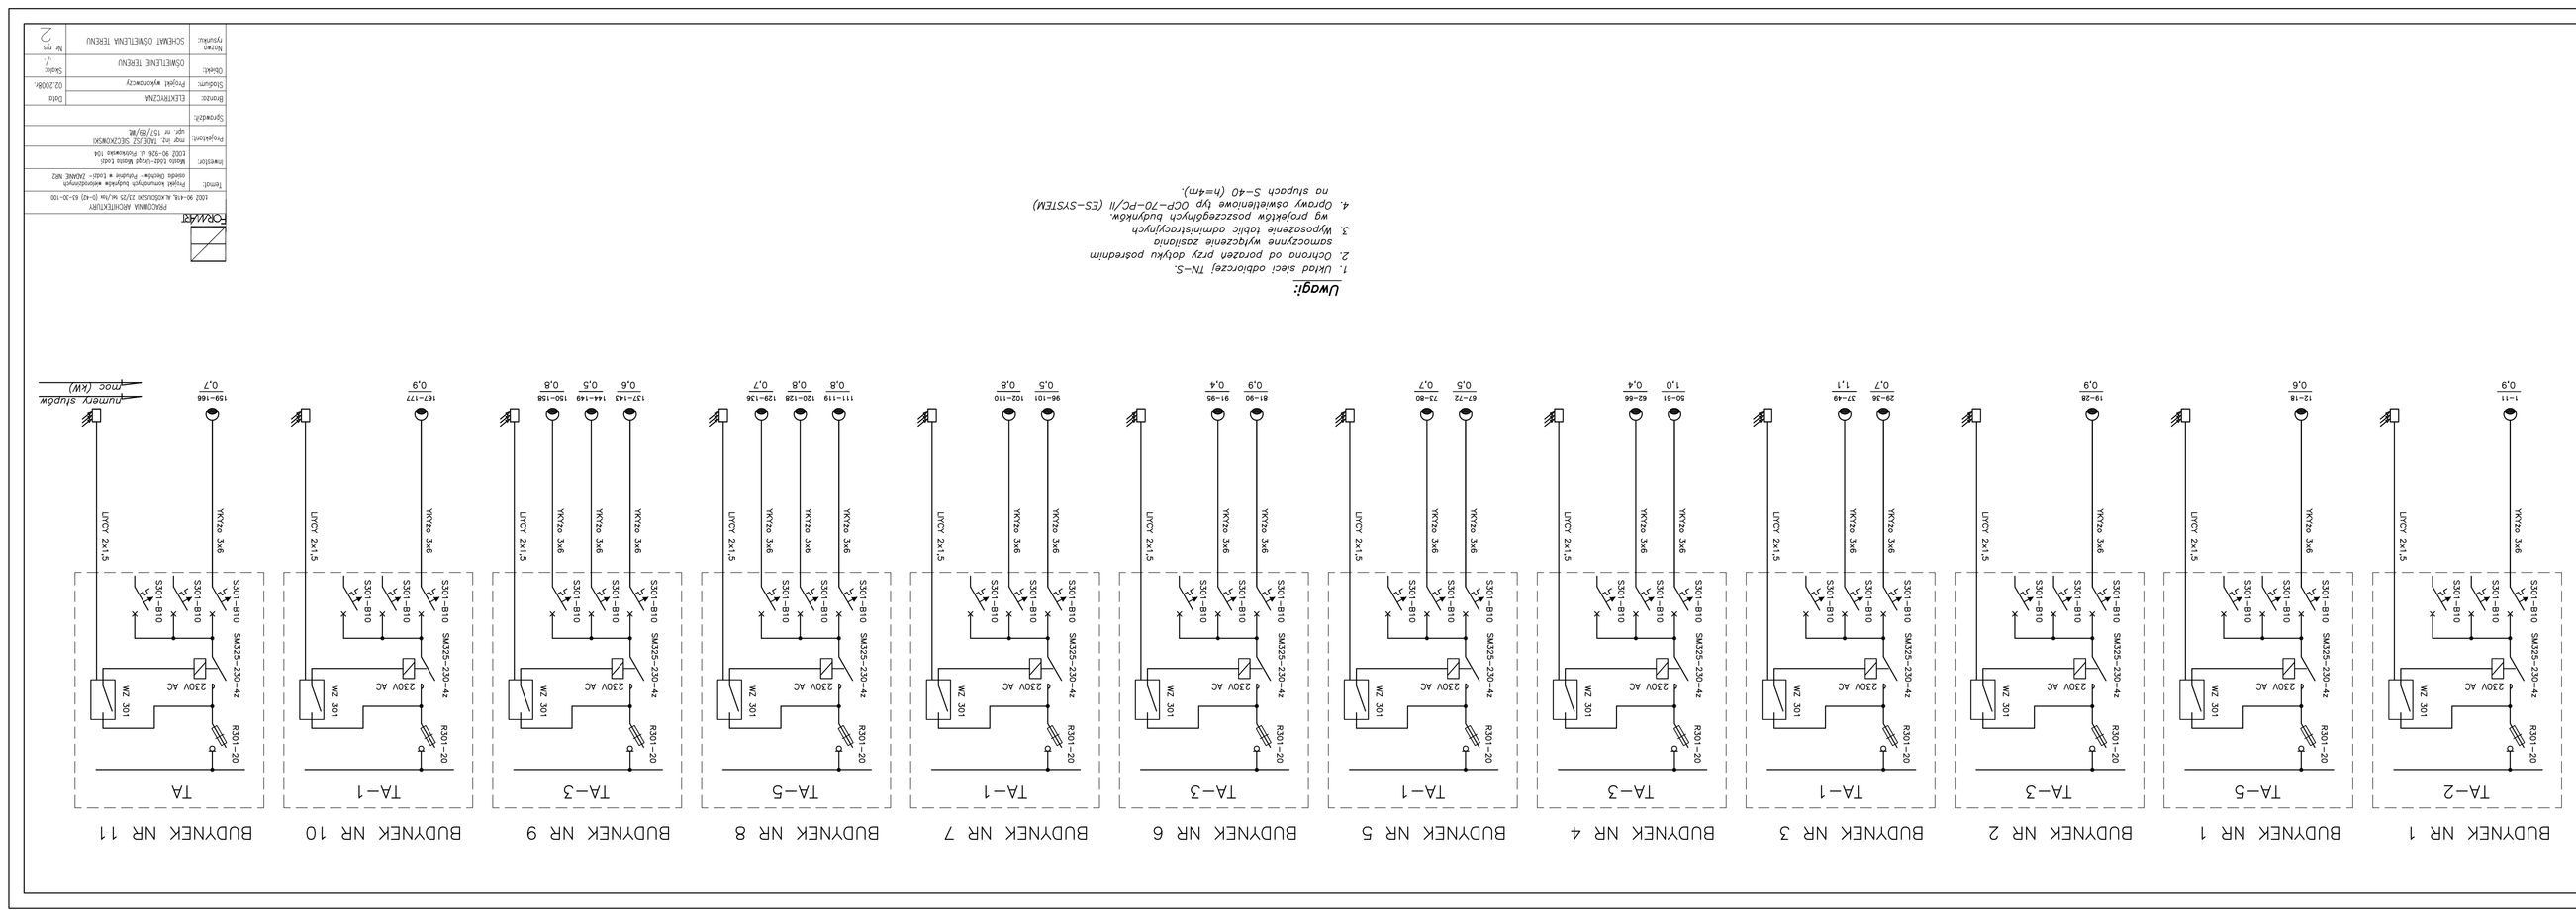

Uwagi:

1. Układ sieci odbiorczej TN–S.
2. Ochronno od porażeń przy dotyku pośrednim samoczynne wyłączenie zasilania wg projektów poszczególnych budynków.
3. Wypozażenie todzic odmmistrzocyjnych.
4. Ogrzewy ceweltmnowe typ OCP–10–PC/II (ES–SYSTEM)
   no stupocch 5–40 (h=4m).

ZESTAW

PROJEKTANT	ARCHITEKTURY
Tytuł:	Pojue swiatpchy bydynku wielolokalowego
	osiedla Dworow - Pokoje • Lasy– 2500E WQ
Inwestor:	Wojsko Lasy–Opole Wojsko Lasy
	5302 90–926 sł. Polskiego 156
Projektant:	mgr inż. MICHAŁ WIŚNIEWSKI
	upr. nr 157/89/WE
Sprawdził:	
Branża:	ELEKTRYCZNA
Obiekt:	Pojsket wielorodzinny
Stadium:	Pojsket wielorodzinny
Tytuł rysunku:	SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU

Data: 12.2020
Skala: /
Nr rys. 2