




DACH  
PIĘTRO  
PARTER  
PE

TE  
Piproj = 6.1 kW  
Poproj = 3.0 kW

EKINOXE TX  
2 x 18

Pic = 10.1 kW  
Poc = 5.8 kW

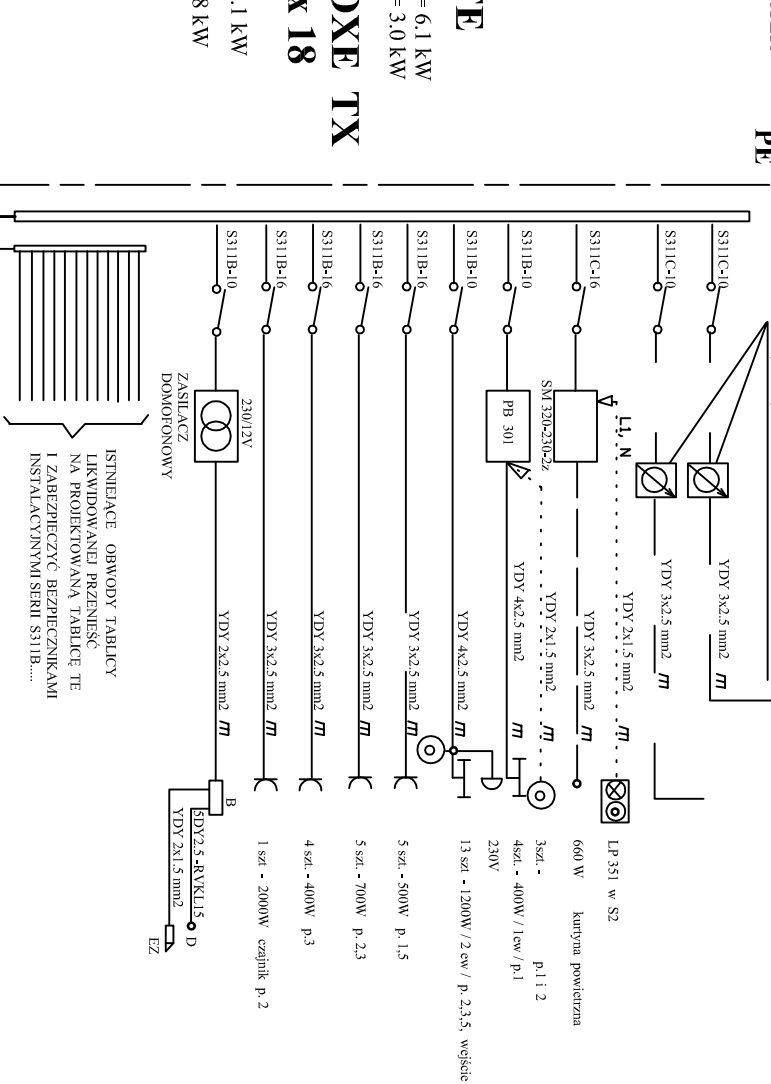

projektowane zasilanie YDY 5 x 4 mm2  
- od istniejącej tablicy piętrowej  
UWAGA ! Należy sprawdzić przekrój linii  
zasilającej - istniejącej. Jeżeli jest mniejszy  
niż Cu 5x4 mm2 - wymienić !

Obiekt:			
PRZEBUDOWA FRAGMENTU PARTERU GIMNAZJUM NR 29 W ŁODZI			
Nazwa rysunku:		Forma opracowania	P.B.
SCHEMAT TABLICZY TE		Skala	
		Data opracowania	01.2009
PROJEKTANT:		NR RYS.	
mgr inż. JANUSZ ZGARDZIŃSKI			
upr. 58/71/Lm		1	