


UMŁ Delegatura Łódź - Górna
rzut II-go piętra

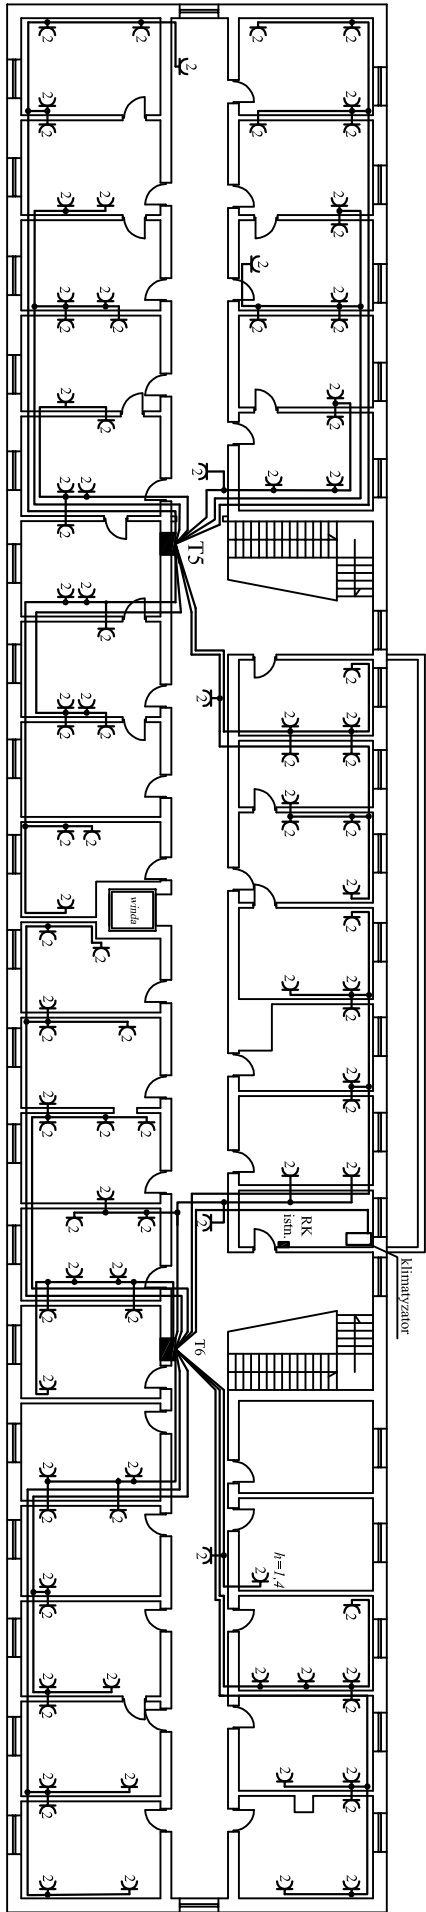

gniazda podtyńkowe 2x2p+PE Polo Optima kompletne nr katalog. 12002502 w adapterze
metynkowym; moduł podstawowy Polo Optima nr katalog. 12012102

Instalacje w listwach instalacyjnych n/t

Projektował	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Podziałka	mgr inż. Tomasz Starzomski		02.2009
Nazwa rysunku	Instalacja gniazd II piętra		Nr rysunku
	UMŁ Delegatura Łódź-Górna		7
	Łódź, Al. Politechniki 32		