


Schemat ideowy zasilania instalacji oświetlenia terenu placu zabaw
zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Kusocińskiego/Sandomierskiej (działka 55/5)

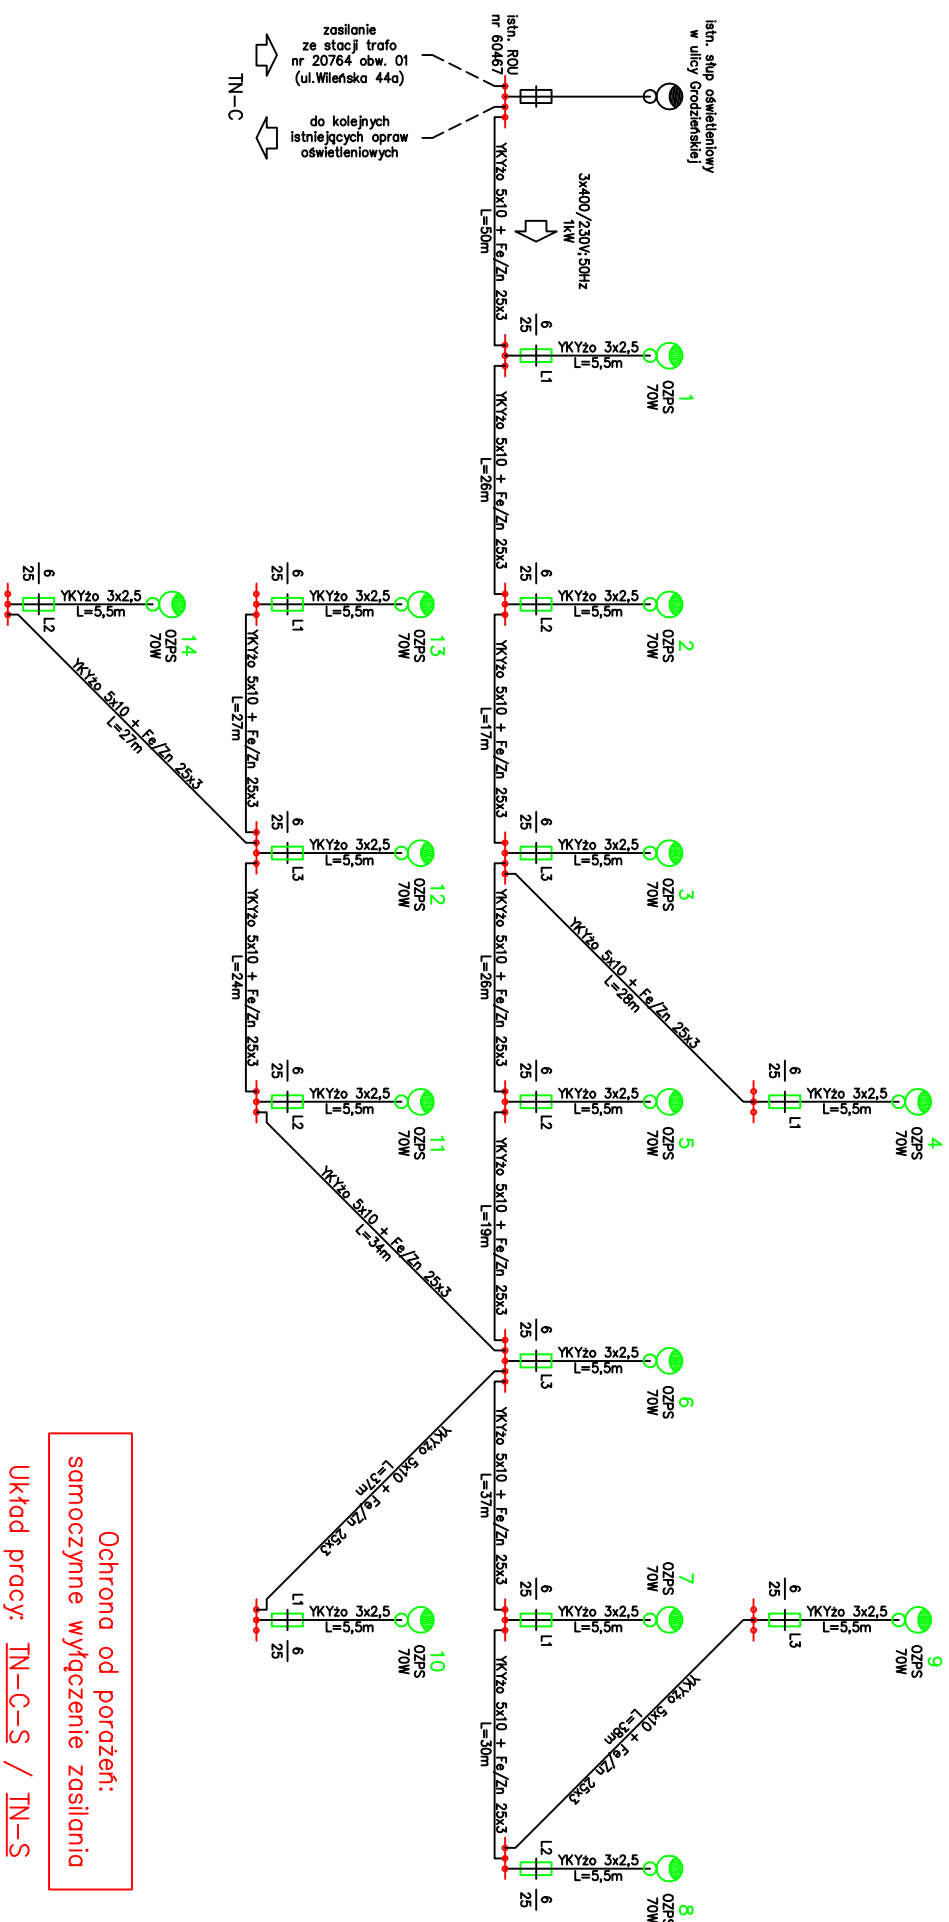

- UWAGI:**
- Zadłgczanie oraz wylgczanie obwodu oświetleniowego – centralnie przez Łódzki Zakład Energetyczny – napięcie poddowane jest w okresie nocnym.

Ochrona od porażenia:
samoczynne wylgczanie zasilania

Układ pracy: TN-C-S / TN-S

PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANE	
ARKON S.C.	
ŁÓDŹ UL. NOWA 29/31	
1	
TEMAT :	PB OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO DLA DZIECI (OBIEKTU REKREACYJNO - WYPoczynKOWEGO) ŁÓDŹ UL. KUSOCIŃSKIEGO/SANDOMIERSKĄ DZ. NR 55/5
INWESTOR :	UMŁ DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE UL. KRZEMIENIECKA 2B
RYSUNEK :	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA INSTALACJI OŚWIETLENiOWEJ
PROJEKTANT :	inż. EDWARD PAŁKA
SPRAWDZ.:	młr inż. WOJCIECH CHMIELEWSKI
DATA :	GRUDZIEŃ 2006g.
SKALA :	---