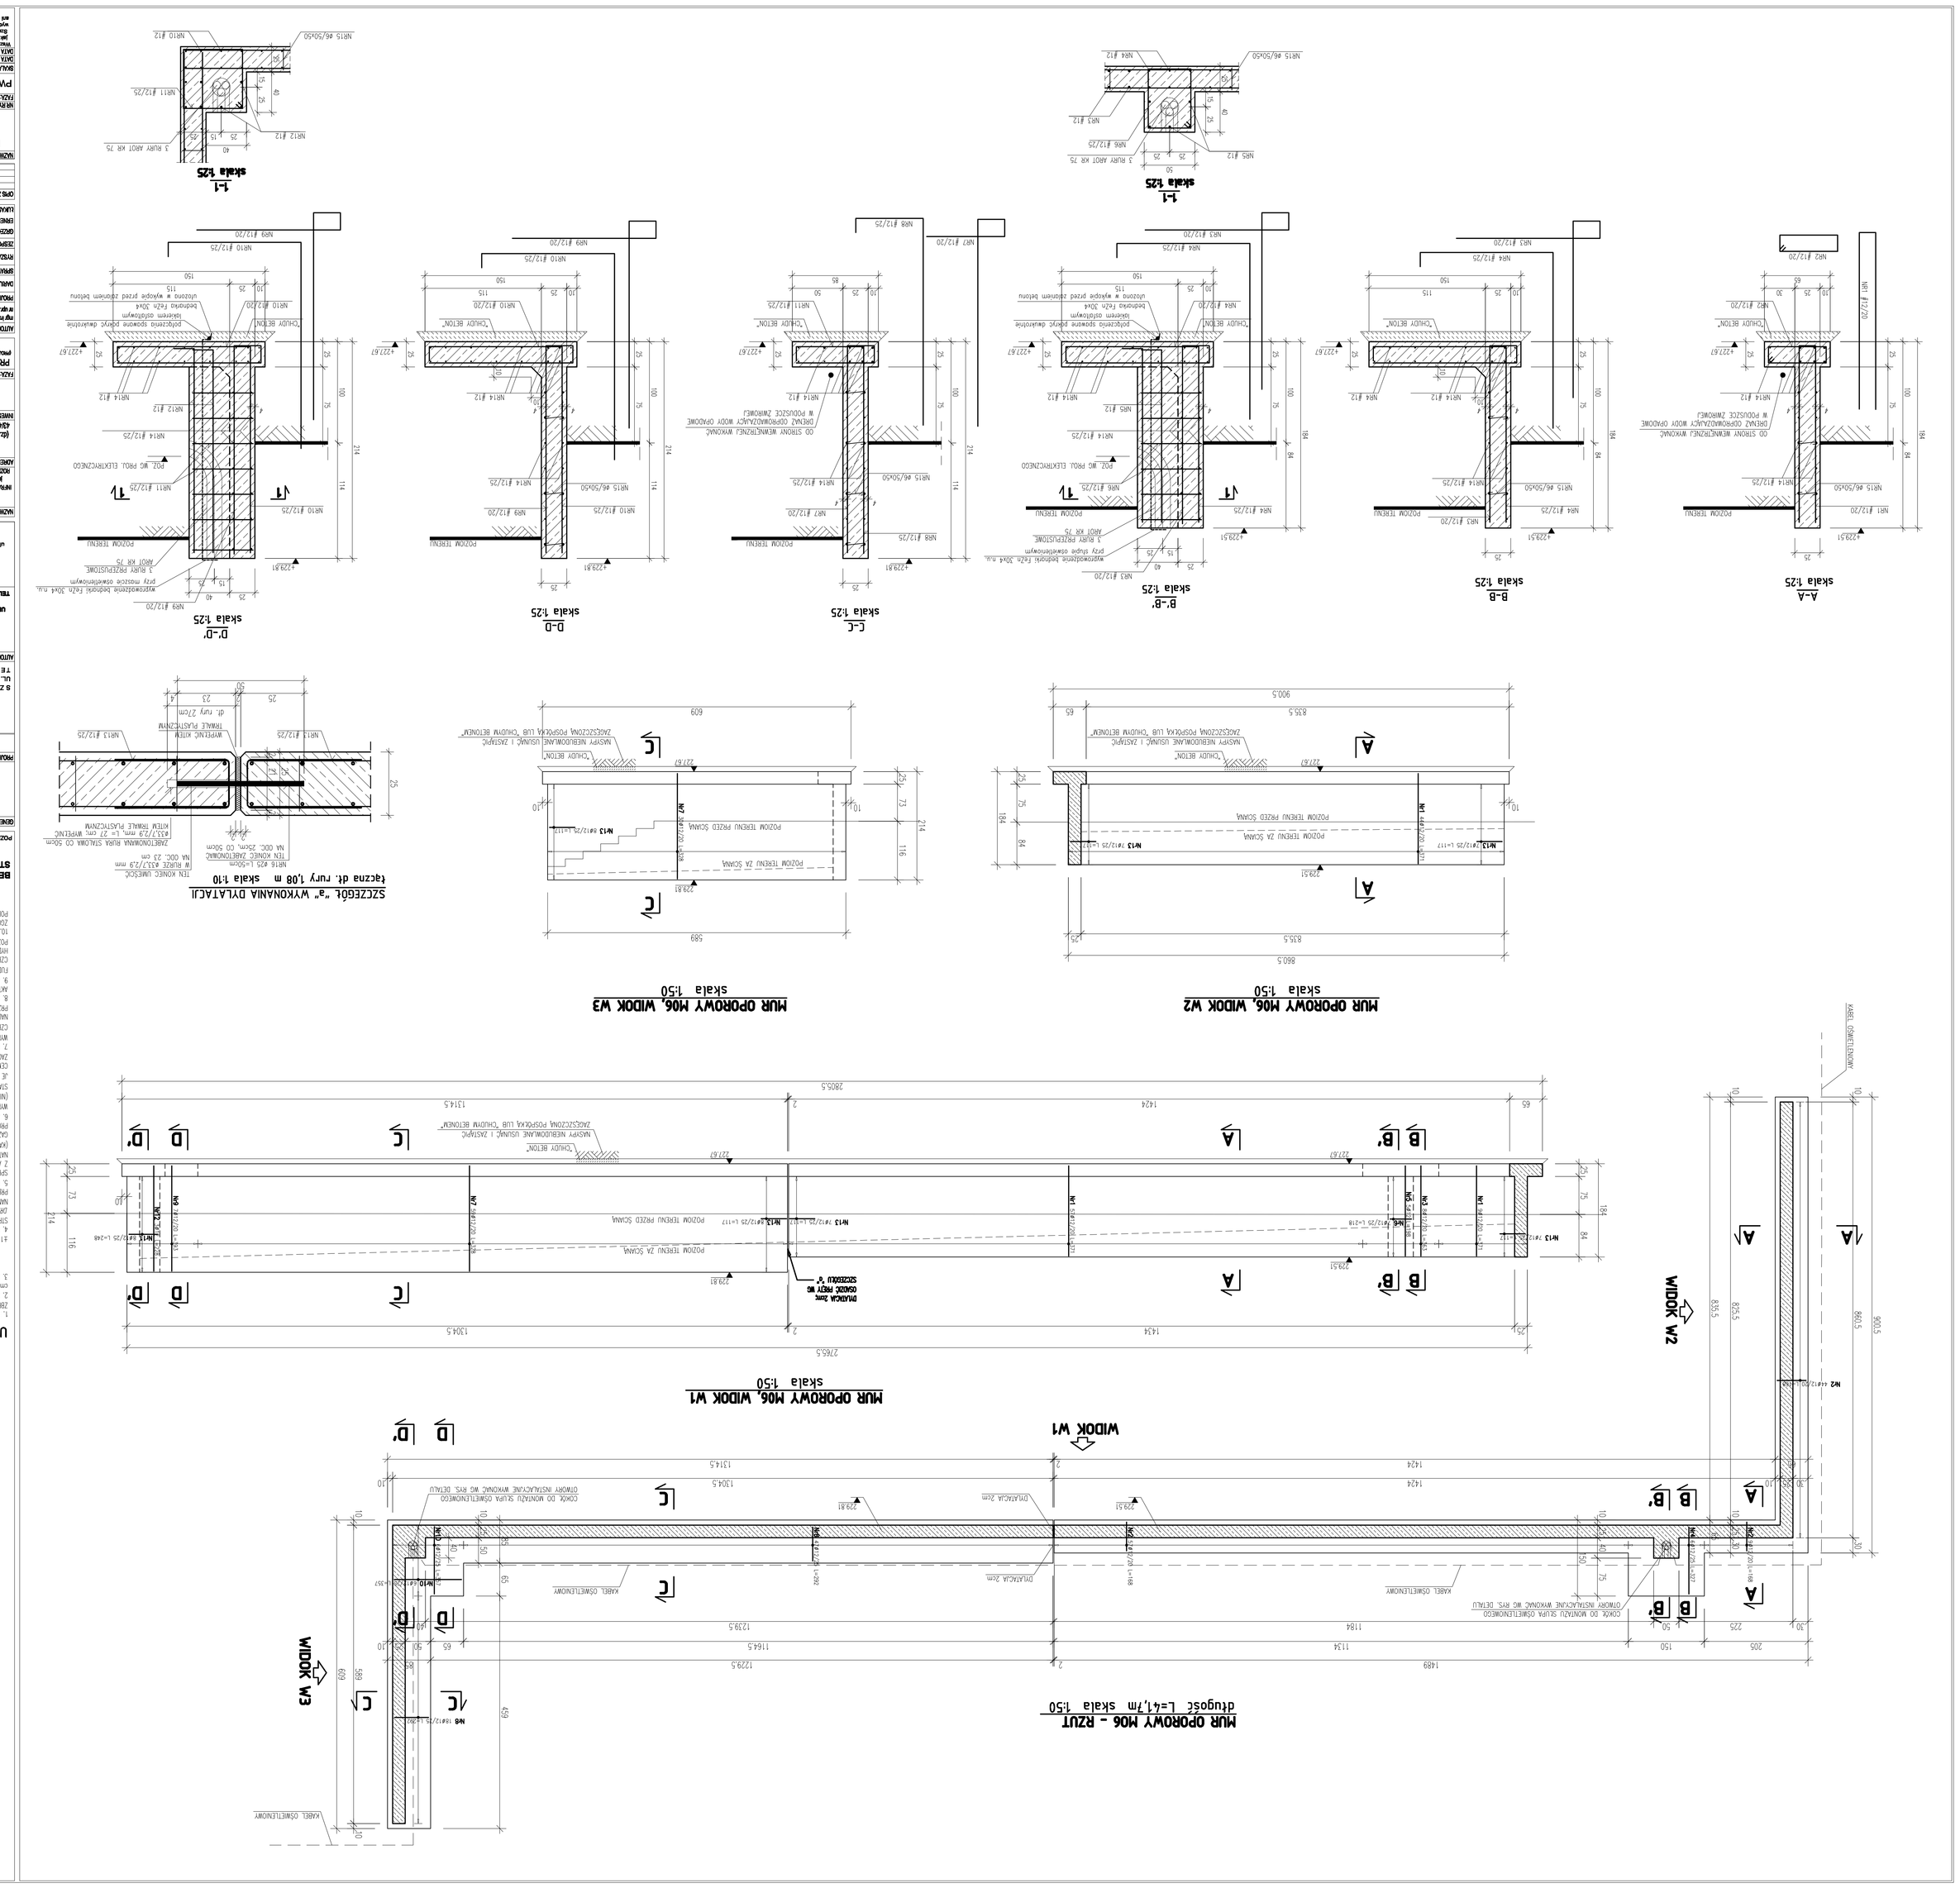
MUR OPOROWY M06 - RZUT
długość L=41,7m skala 1:50
MUR OPOROWY M06, WIDOK W1
Skala 1:50
MUR OPOROWY M06, WIDOK W2
Skala 1:50
MUR OPOROWY M06, WIDOK W3
Skala 1:50
SZCZEGÓŁ "a" WYKONANIA DYLATACJI
łączna dł. rury 1,08 m skala 1:10
A-A
skala 1:25
B-B'
skala 1:25
C-C
skala 1:25
D-D
skala 1:25
D'-D'
skala 1:25
I-I
skala 1:25
WIDOK W1
WIDOK W2
WIDOK W3
KIERUNEK OGRZEWANIA
PRZEKRÓJ ZBIORCZY
GRUBOŚĆ PŁYTY 16cm
KABEL OŚWIETLENIOWY
DYLATACJA 2cm
CIĄGŁY BETON
POZIOM TERENU
POZIOM TERENU PRZED SCANA
POZIOM TERENU ZA SCANA
WYPEŁNIENIE PLASTICZNE
d= rury 27cm
WYPEŁNIENIE KITEM
MASTIKOWANA BLAHA STALOWA CO 50cm
NA DOC. 25cm, CO 50cm
(TIG KONEC ZAKŁYCOWAĆ
W MIEJSCU ŁĄCZENIA
Ø33,7/2,9 mm L= 27 cm) WPUSZCZ
KIEŁ SMAŁĄ PLASTICZNĄ
Ø33,7/2,9 mm L=117
Ø33,7/2,9 L=274
Ø33,7/2,9 L=148
Ø33,7/2,9 L=117
Ø33,7/2,9 L=117
Ø33,7/2,9 L=148
Ø33,7/2,9 L=274
Ø33,7/2,9 L=117
Ø33,7/2,9 L=117
Ø33,7/2,9 L=117