



INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT POMIESZCZEŃ SZATNI

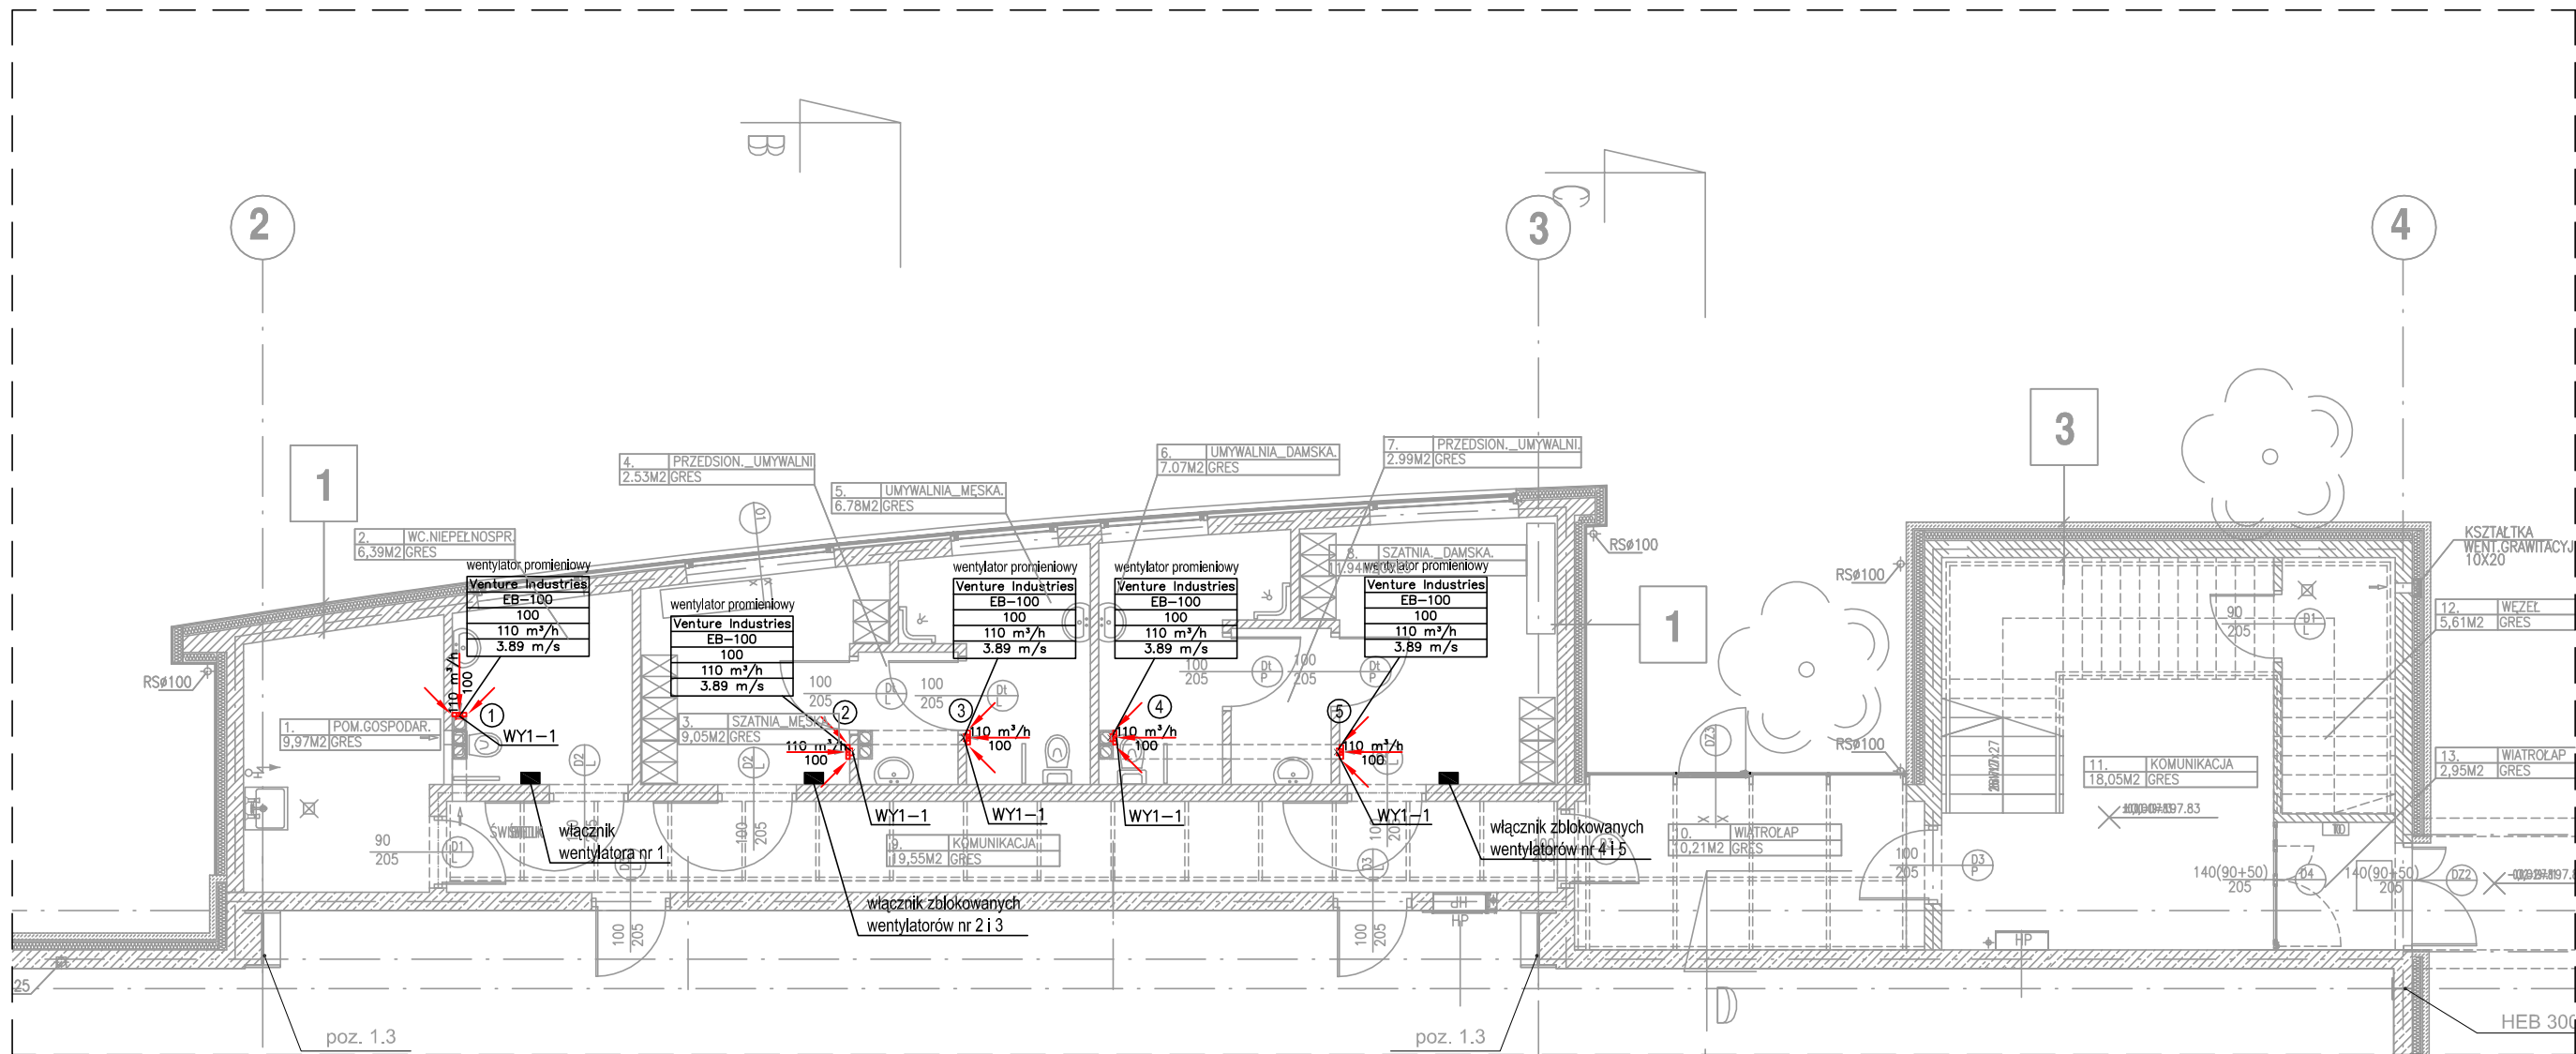

Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji wytyczyć trasy przebiegu kanałów w budynku. W przypadku wystąpienia kolizji skontaktować się z Autorem opracowania.
2. Przed przystąpieniem do wykonywania kształtek wentylacyjnych sprawdzić specyfikację i rysunki z sytuacją rzeczywistą w budynku.

PROJEKT WYKONANO W OPARCIU O PODKŁADY KONDYGNACJI DOSTARCZONE PRZEZ ARCHITEKTA. KONKRETNE TYPY URZĄDZEŃ DOBRANE PRZYKŁADOWO DO CELÓW PROJEKTOWYCH. DOPUSZCZA SIĘ ICH ZAMIANĘ NA ODPOWIEDNIKI O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

	BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdańca 51. 2 www.isan.lodz.pl	tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 ✉ isan@isan.lodz.pl
	Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów miejskich kortów tenisowych; Łódź, ul. Żeromskiego 117			Nr rysunku: 2
	Przedmiot rysunku: Instalacja wentylacji mechanicznej – rzut pomieszczeń szatni			Branża: instalacyjna
				Faza: P.B.W.
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Janusz Kamiński	152/85/WŁ		
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	–		
Współpraca	–	–		
Sprawdzający	mgr inż. Izabela Drobniak–Kamińska	LOD/0563/POOS/06		
Data: 07.2009	Skala: 1 : 100			