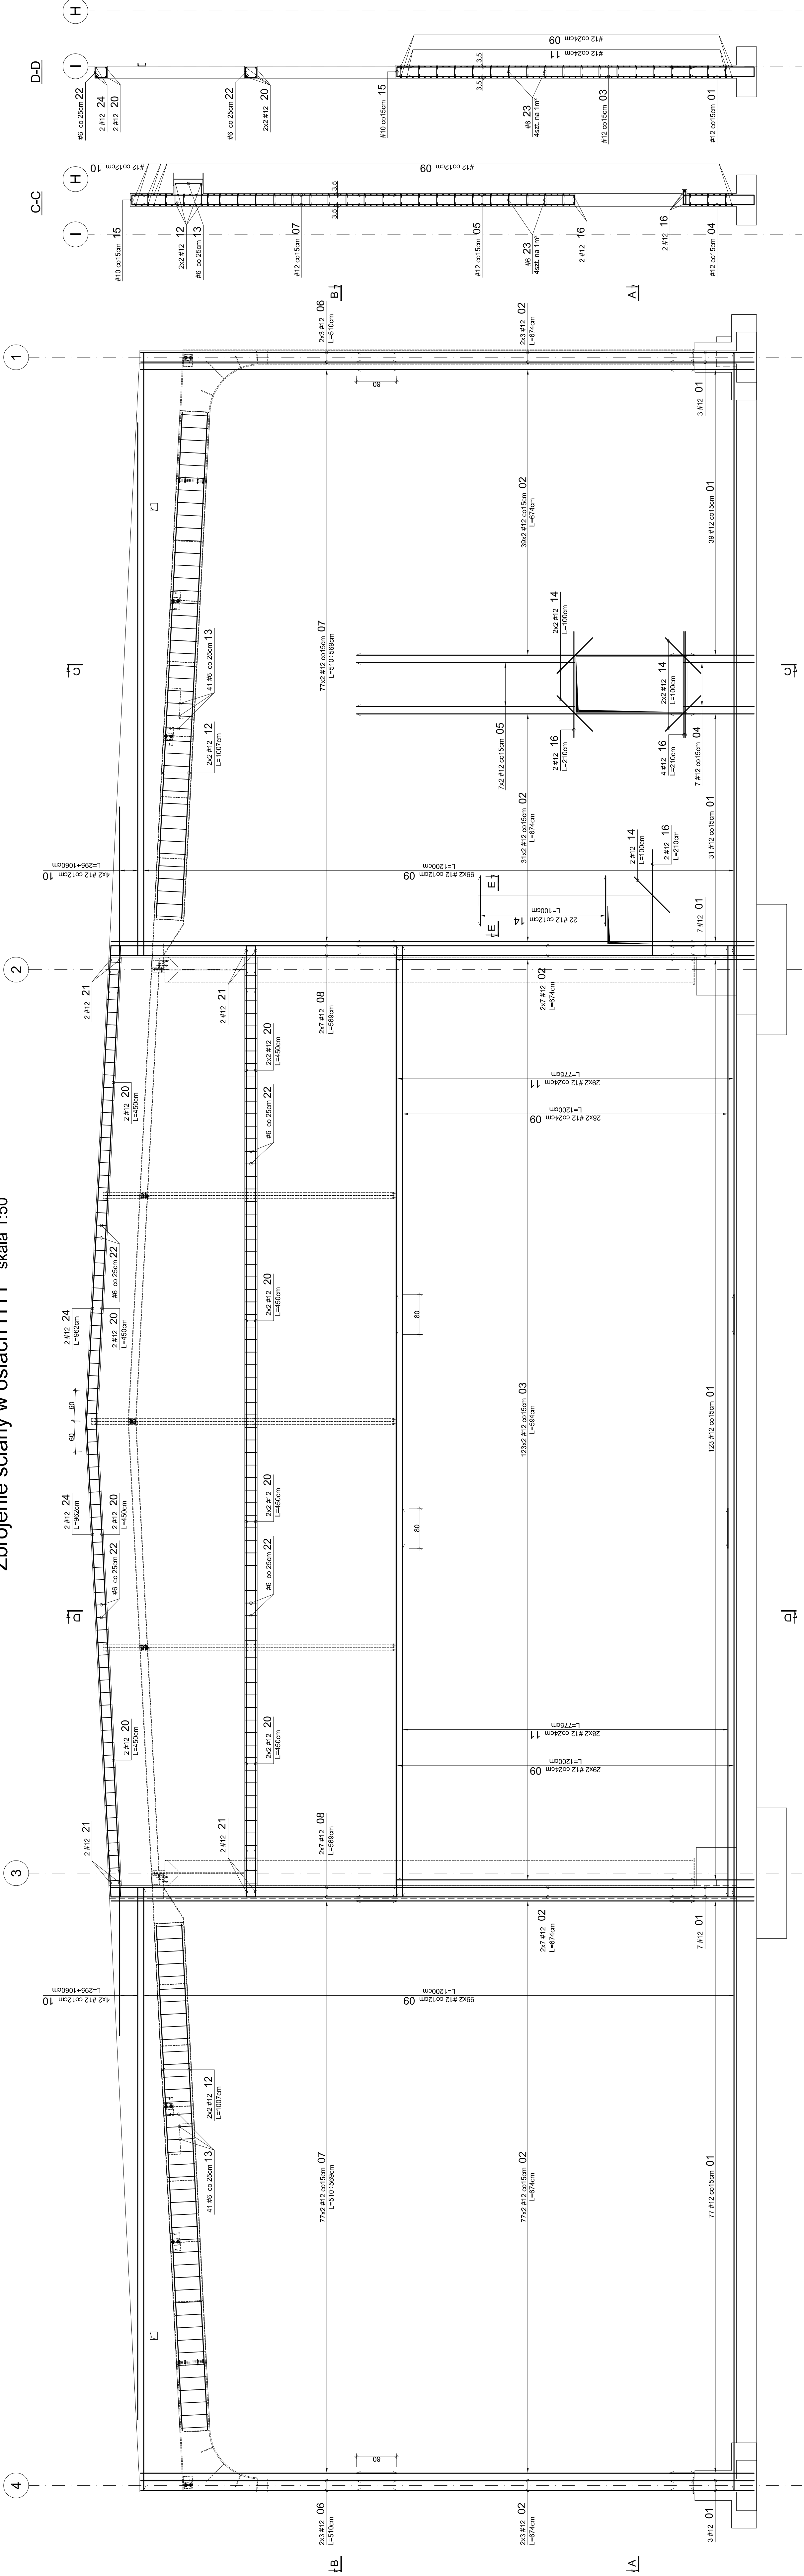


Zbrojenie ściany w osiach H i I

[illegible]

BETON C25/30 (B30)
STAL A-IIIN (RB500W) #
PODANO OSIOWE WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIA
JEŚLI NIE POKAZANO INACZEJ:
ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW DLA PRĘTÓW Ø<20mm D=4d
ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW DLA PRĘTÓW Ø≥20mm D=7d

Jwaga:

- Schemat ściany pokazano na rysunku nr. K12
- Prety przechodzące przez otwór należy ułożyć i zagać na grubości ściany
- Prety nr 20 przypasować z czoła do słupów stalowych
- W ścianach należy poprowadzić rury na przewody elektryczne zgodnie z projektem elektryki oraz częścią architektoniczną.
- Ściany należy betonować po odbiorze przez inspektora robót elektrycznych

三

