
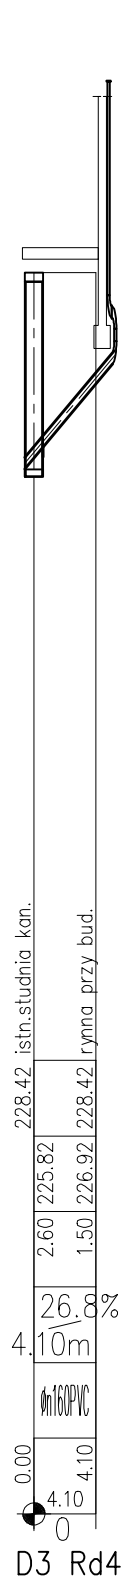
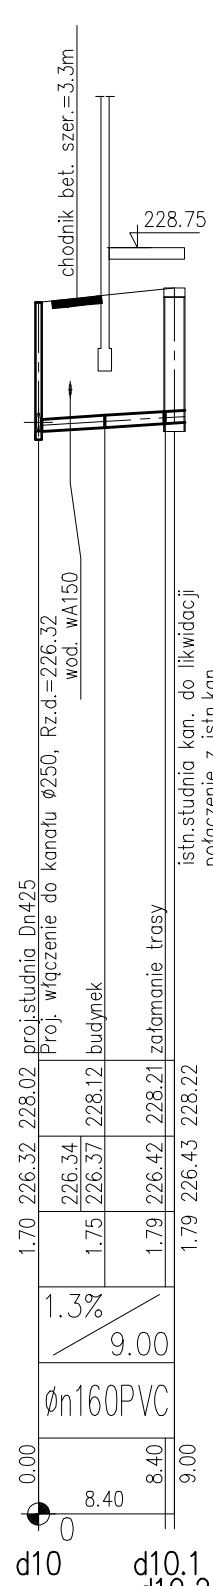
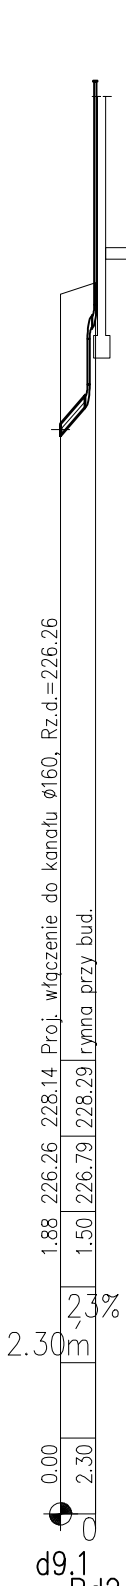
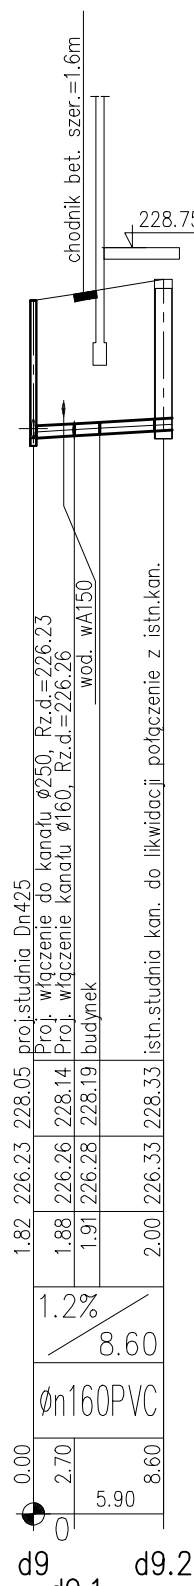
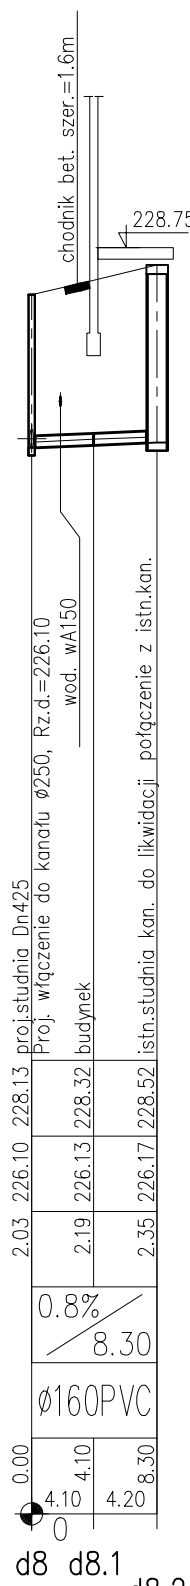
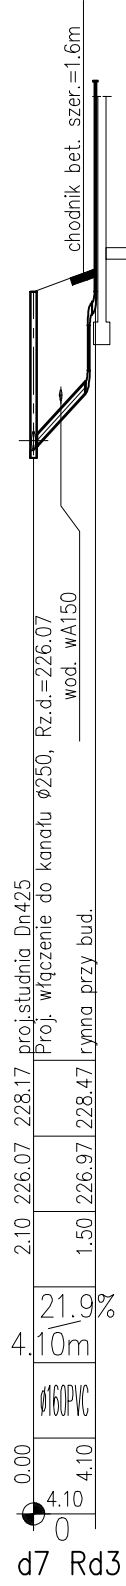
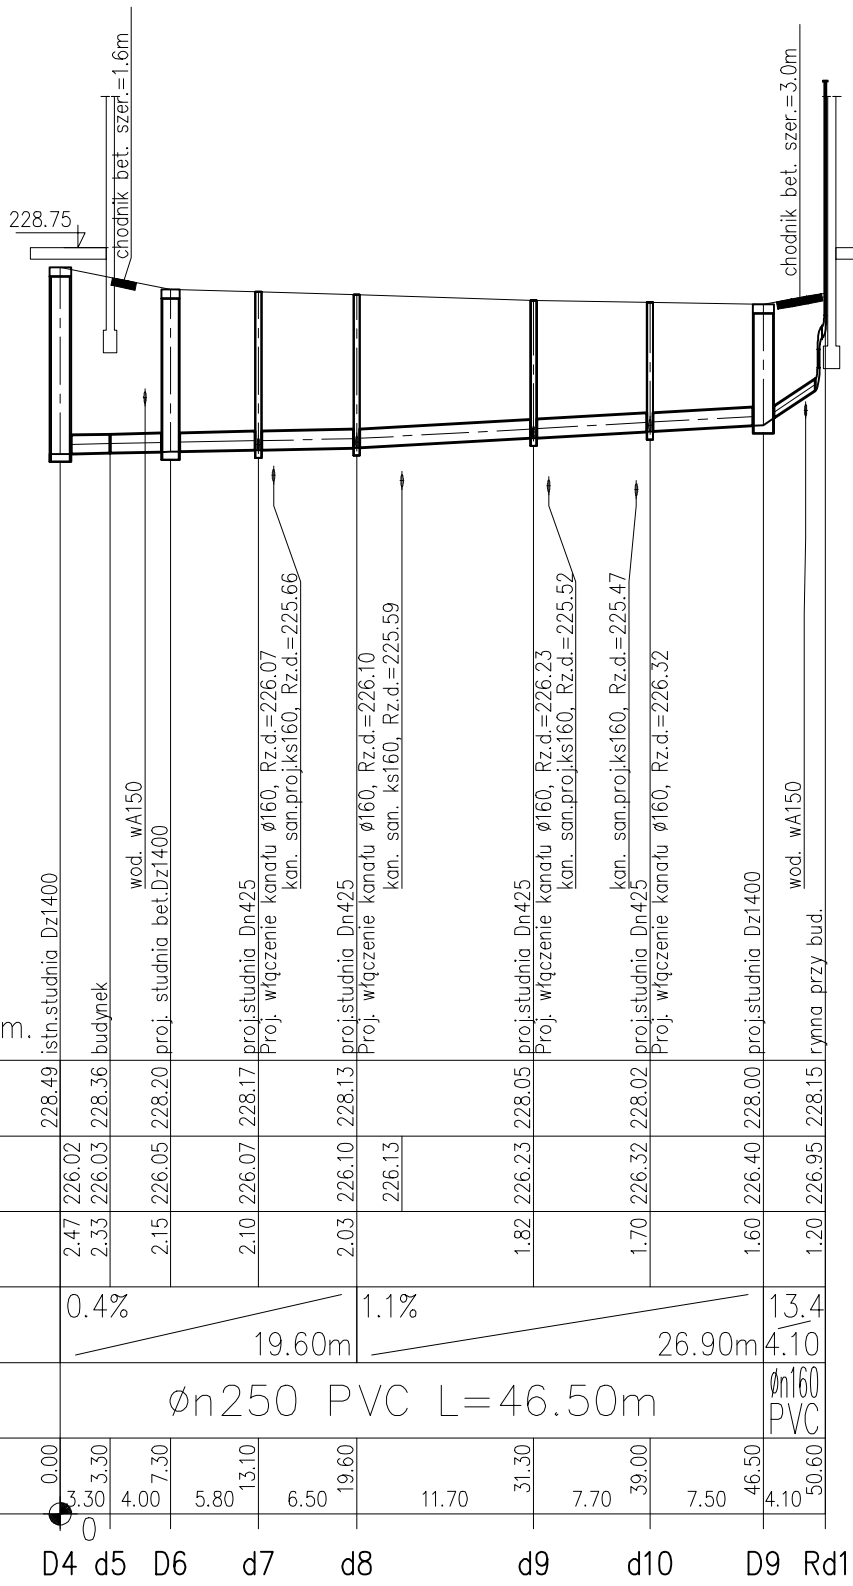



P.p. 218.00 m n.p.m.

Zakład Projektowo-Wykonawczy 9FORMAT Al. Piłsudskiego 135 1662

RZĘDNA TERENU ISTN.	228.49	228.02	228.36	228.20	228.17	228.13	228.05	228.02	228.00	228.15
RZĘDNA DNA KANAŁU	2.47	2.33	2.15	2.10	2.03	1.82	1.70	1.60	1.20	1.34
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0.4%	19.60m				1.1%	26.90m			
SPADKI, DŁUGOŚCI										13.4
ŚREDNICĄ, MATERIAŁ		ø n250 PVC L=46.50m								
ODLEGŁOŚCI	0.00	3.30	4.00	5.80	6.50	11.70	31.30	7.70	39.00	46.50
	0	3.30	7.30	13.10	19.60	31.30	42.60	50.30	89.30	135.80
	D4	d5	D6	d7	d8	d9	d10	D9	Rd1	

EPI-Graf, Generator rysunkowy 7.6



AUTOR PROJEKTU			
			
Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze 91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21 e-mail: arconbud@arconbud.com.pl			
ZLECENIODAWCA			
MIASTO ŁÓDŹ WYDZIAŁ SPORTU UMŁ 90-365 Łódź, ul. Ks.Bp.W.Tymienieckiego 5			
PROJEKT			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ ANILANA W ŁODZI PRZY ul. SOBOŁOWEJ 1			
TOM 2A			
PROJEKT ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN.			
PROJEKTOWAŁ Inż. Jerzy Sysjo		PODPIS upr.118/78/UMŁ	
SPRAWDZIŁ Inż. Marek Jędrzejewski		PODPIS upr.208/81/WML, 508/94/WML	
OPRACOWAŁ		PODPIS	
NAZWA RYSUNKU		SKALA	
Profile kanalizacji deszczowej		1:100 /1:500	
FAZA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZY		DATA 12.2008 r.	
ZLECENIE	TOM	BRANŻA	NR RYSUNKU
2/P/12/2008	2.4	I	2.4-04.00