



ROZDZIELNICA R8 - SCHEMAT



ROZDZIELNICA RK - SCHEMAT

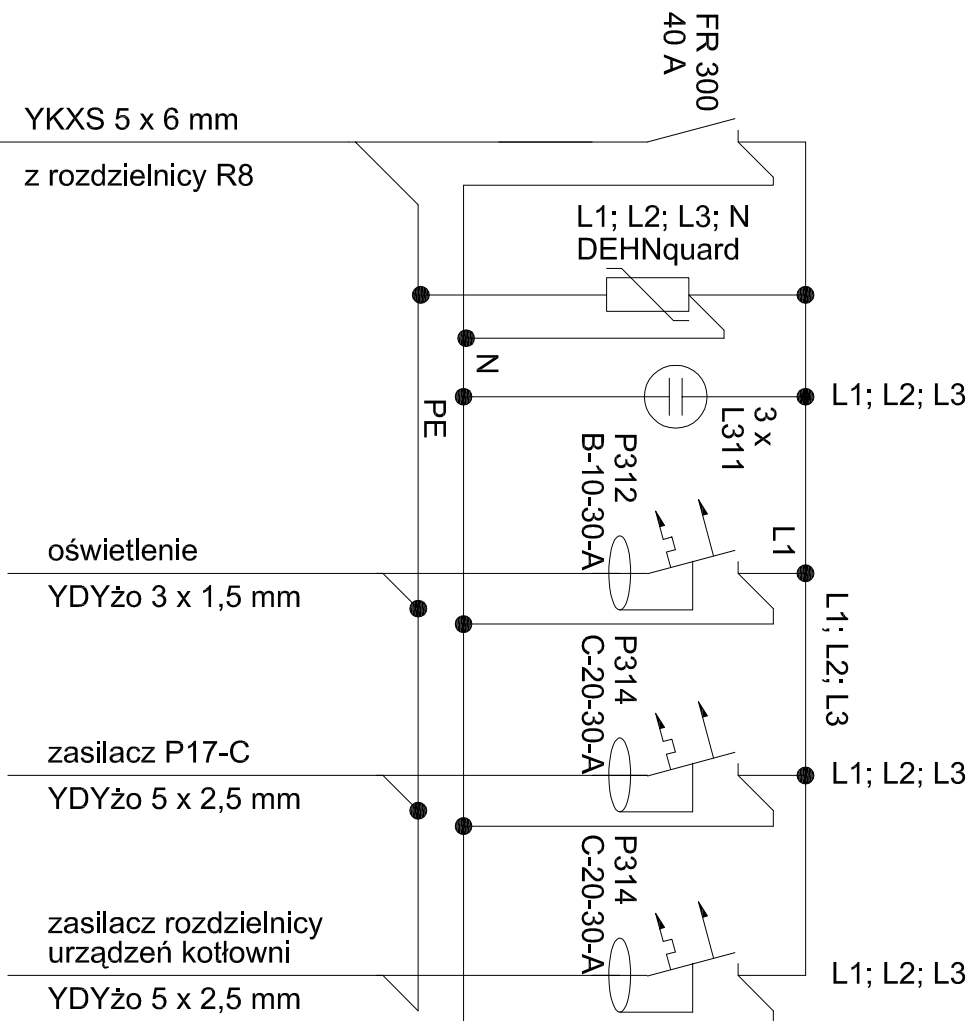

ROZDZIELNICA R8 - WIDOK

P314 C-20-30-A	P314 C-20-30-A	P312 C-10-30-A	P312 C-10-30-A
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

L 311
L 311
L 311
P312 B-10-30-A
P312 B-10-30-A
DEHNquard
DEHNquard
DEHNquard
DEHNquard

FR304 40 A		R323
---------------	--	------


ROZDZIELNICA RK - WIDOK

The diagram illustrates a 40A FR304 fire-rated assembly. The assembly is composed of several layers, each with a specific fire test rating:

- FR304 40 A**: The overall assembly rating.
- L 311**: Three layers of L 311.
- DEHNquad**: Four layers of DEHNquad.

The assembly is shown in a cross-section view, with the layers stacked vertically. The top layer is labeled FR304 40 A. Below it are three layers of L 311, followed by four layers of DEHNquad. The bottom layer is labeled DEHNquad.

ZESTAW ZASILAJĄCY P17-C

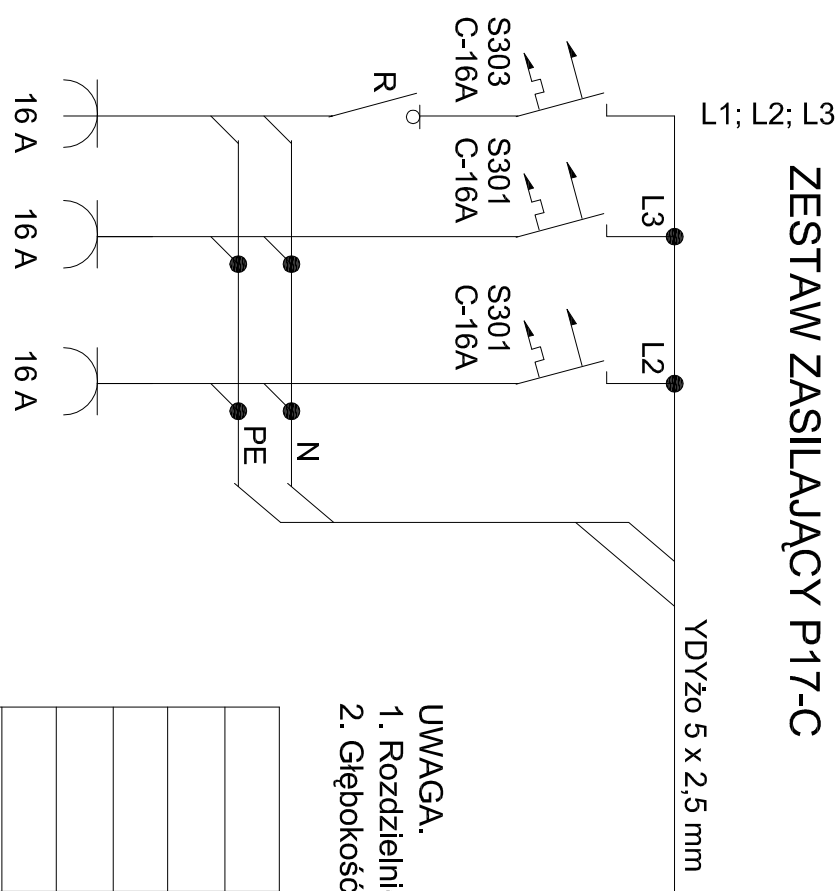


UWAGA.

1. Rozdzielnice wrękowe w obudowach typu RWN 3 x 12 Legrand-Faell

2. Głębokość wnętrza min. 50 mm większa niż głębokość obudowy.

DATA	TRESC ZMIAN	PODPIS

 Zakład Usług Technicznych "ELPRO-EWA" mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ 83-285 Łódź ul. Ozorkowska 20 tel. (+42) 257 17 18	INWESTYCJA: BUDYNIE STRAŻNICZY OSP NOWOSOLNA ŁÓDŹ, UL.BYSZCZEWSKA 112 DZ. NR 91/1 i 91/2	PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ		POPIS:	SKALA:
	ZLECIENIODAWCA: archea biuro architektoniczne 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 5	INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁÓDZI DELEGATURA ŁÓDŹ-WIDZEW ŁÓDŹ, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 100	DATA: 09.2006	PG ELEKTRYCZNA	

E.18