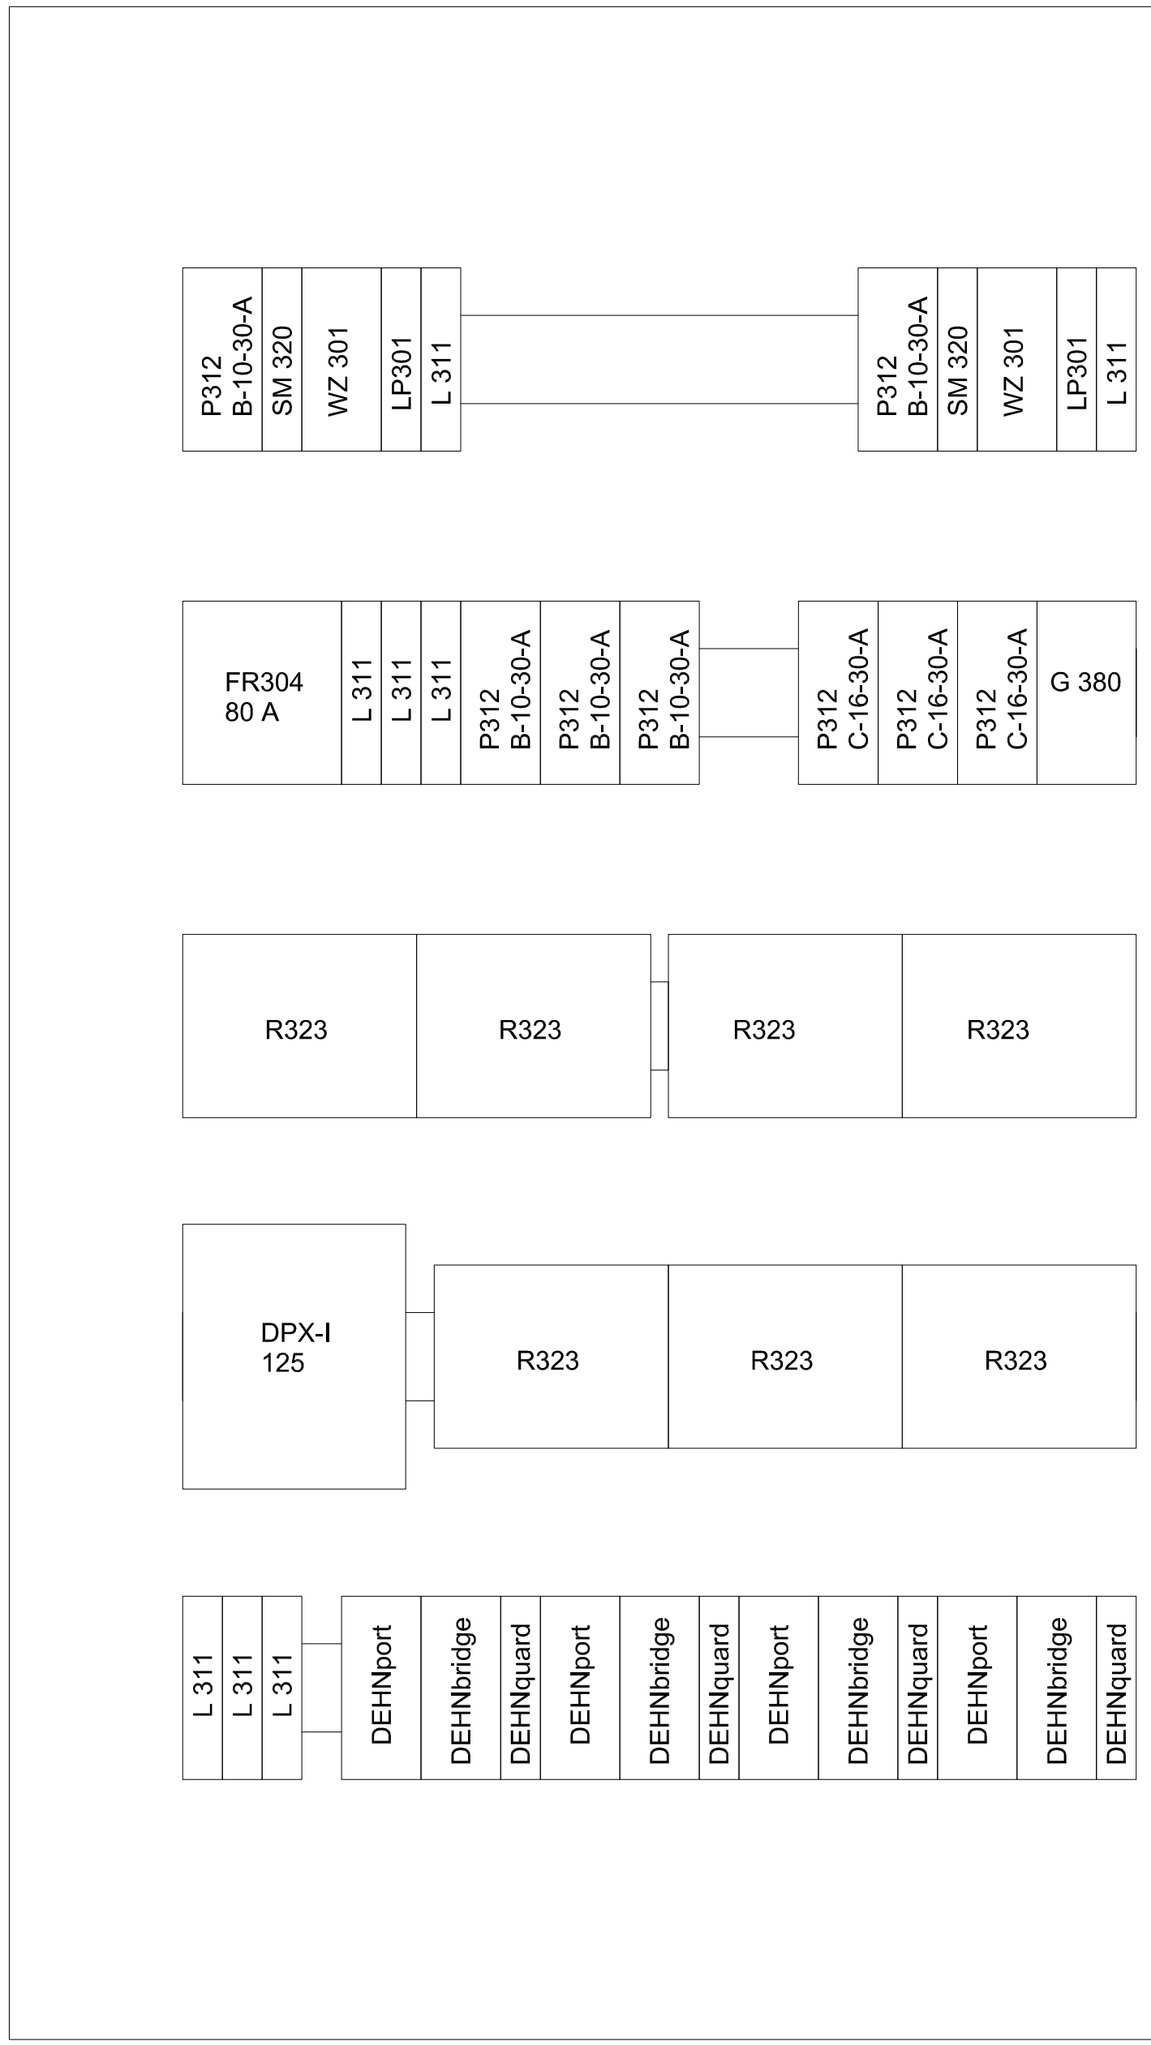

UWAGA.
1. Rozdzielnica wnekowa w obudowie typu WXL 944 x 590 x 100.
2. Głębokość wnęki min. 50 mm większa niż głębokość obudowy.

DATA	TREŚĆ ZMIAN	PODPIS

Zakład Usług Technicznych
"ELPRO-EWA"
93-285 Łódź ul. Ozorkowska 20
tel. (+42) 257 17 18

PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ
PODPIS:

INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁODZI
DELEGATURA ŁÓDŹ-WIDZEW
ŁÓDŹ, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 100

INWESTYCJA: BUDYNEK STRAŻNICY OSP NOWOSOLNA
ŁÓDŹ, UL.BYSZEWSKA 1i2
DZ. NR 91/1 i 91/2

DATA: 09.2006

ZLECENIODAWCA: **archea**
biuro architektoniczne 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 5

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZDZIELNICA "RG" - WIDOK

SKALA:

PB ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU: E.10